


## Beslag utenfor karmyttermål

Uttak i vegg må gjøres for følgende magnetkontakter:  
MKT 15-70, DC107, DC1076, DC125, MK270, Abloy 8952 (eller tilsvarende).

Uttak i vegg må gjøres for følgende dørpumper:  
Dorma TS73/83/93/98, Assa DC 200/300/347/640, Geze TS5000  
Gjelder kun for karm 21/42 med dørpumpe plassert på hengsleside.

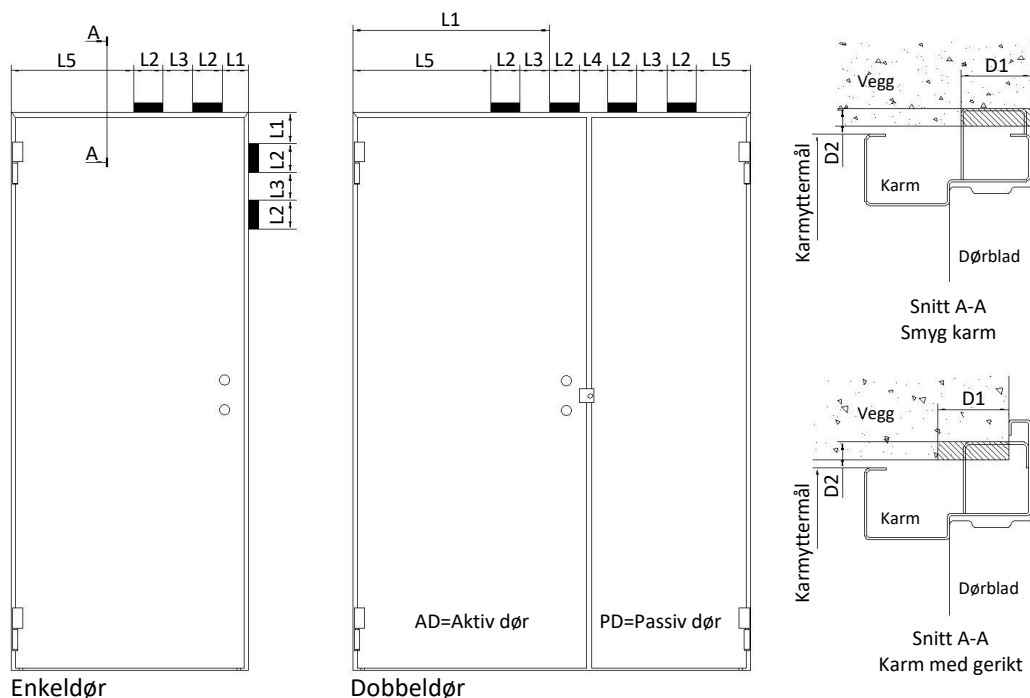

Avhengig av dør- og karmtype kan bildene variere noe fra virkeligheten.

ENKELDØR, OVERSTYKKE							
Uttak magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 st	70	50				55	15
MKT 2 st	70	50	30			55	15
Uttak dørpumpe std. arm (kun K21 & K42)		100			220	10	20
Uttak dørpumpe glideskinne (kun K21 & K42)		490			90	10	20
ENKELDØR, LÅSSIDESTYKKE							
Uttak magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 st	100	50				55	15
MKT 2 st	100	50	255			55	15
DOBBELDØR, OVERSTYKKE							
Uttak magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 AD	B-55	50				55	15
MKT 1 AD + 1 PD	B-55	50		140		55	15
MKT 2 AD	B-55	50	30			55	15
MKT 2 AD + 1 PD	B-55	50	30	140		55	15
MKT 2 AD + 2 PD	B-55	50	30	140		55	15
Uttak dørpumpe std. arm (kun K21 & K42)		100			220	10	20
Uttak dørpumpe glideskinne (kun K21 & K42)		490			90	10	20
<b>B= Aktive dørens bladmå (se ordrebekreftelse).</b>							
<b>Eksempel: For en S30 dobbeldør med 9M AD(B=824) og en magnetkontakt i AD blir L1=824-55= 769 mm.</b>							